


Frostsikring

Brønden kan sikres ved at tilføre varme i form af et selvregulerende varmekabel under en isolering. Installationen **skal** udføres af en fagmand med kendskab til el- og vandinstallationer, og skal **kun** udføres, hvis der ikke er andre muligheder.

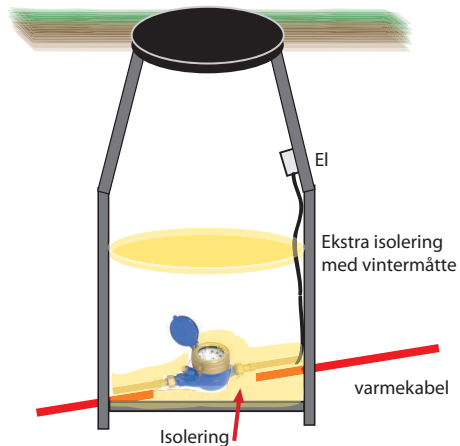

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til Måleradministrationen på telefon 96 12 74 50.

**VESTFORSYNING PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, HVIS DER OPSTÅR
FROSTSPRÆNGNINGER**

Vestforsyning A/S • Nupark 51 • 7500 Holstebro
telefon: 9612 7300 • www.vestforsyning.dk • vestforsyning@vestforsyning.dk

Gode råd om

**Frostsprængninger
Målerbrønde**

UNDGÅ FROSTSPRÆNGNINGER

Er **du** klar til en kold vinter?



Frostsprængninger

Om vinteren kan kulden forårsage frostsprængninger - først i de udvendige hane og rør, som ligger i ydervæggen. Senere kommer frosten ned i jorden og ind i huset.

Hvis ikke man frostsikrer huset, kan man risikere uventede ekstraomkostninger. Omkostningerne ved en udvendig frostsprængt hane kan løbe op i store beløb til vandspild - og det er langt alvorligere, hvis skaden sker inde i huset.

Typiske frostsprængninger viser sig efter en periode helt uden vandforbrug. Jo mere udsat installationen er, jo kortere tid kan den klare sig uden forbrug. Et enkelt døgn kan i særligt kolde perioder være nok.


Selv om du har varme på i huset, giver det ikke 100% sikkerhed. Strømmen kan blive afbrudt, varmen forsvinder og derved fryser rørene.

Derfor er det en god idé at tømme vandrørene for vand, når huset er ubenyttet. Det samme gælder installationerne inde i huset. Du skal dog være opmærksom på, at der altid skal være vand på vandvarmeren, når den er tændt. Så sluk den, mens den er fyldt, og tøm den herefter. HUSK at fylde den op igen, inden du tænder for strømmen.

Frostsprængninger kan også ske i din målerbrønd. Brøndene findes i flere varianter. Fælles for alle målerbrønde er, at der **skal** være et isoleret dæksel, som sidder korrekt fast. Gør det ikke det, kan det være årsag til frostsprængninger.

Vedligeholdelse af din målerbrønd

Du skal være opmærksom på, at brønden er ren og grundvandet ikke står op i brønden. Hvis der er jord i brønden skal det fjernes. Hvis der er grundvand i brønden, kan det være nødvendigt, at lave dræn.

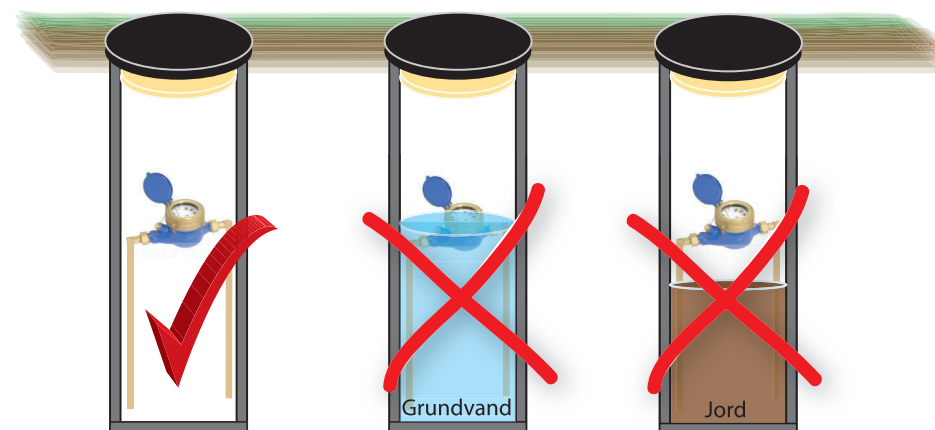

Isolering

Ekstra isolering af brønden kan til en vis grad hindre frostsprængning. Isolering kan udføres direkte på rør og måler eller med isoleringsmåtter, som er beregnet til formålet. Vær opmærksom på, at ekstra isolering kun er med til at udsætte frosten.

